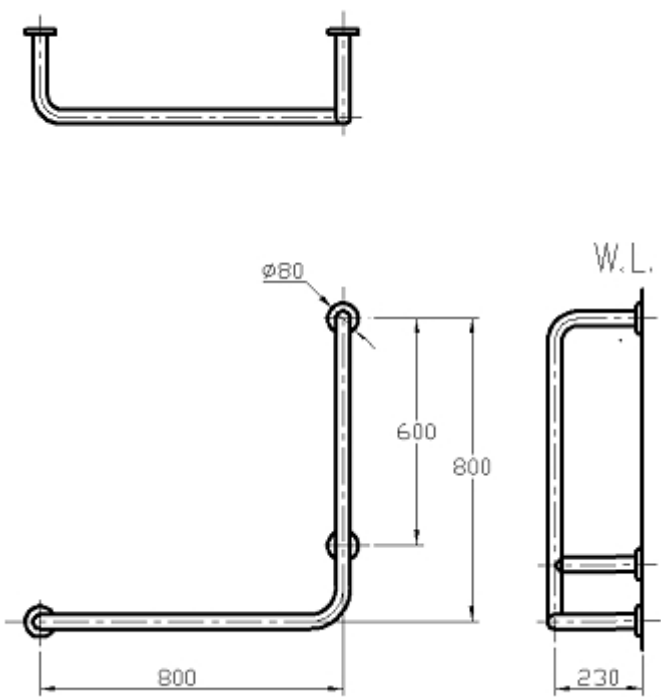


致理科技大學綜合教學大樓及人文大樓無障礙廁所整修案規格及規範表

(案號：1121019)

一、規格、規範及數量

項次	品名	規格及規範	備註
1	馬桶座靠背墊	一、背墊尺寸：寬31公分、高29公分。 二、座墊腳座及安裝應配合現場訂製。 三、裝設位置皆須符合建築物無障礙設施設計規範。	一、和成、凱薩或同等品 二、設置位置為人文大樓6-8樓無障礙廁所。
2	紅外線手感應馬桶沖水器	一、操作方式：紅外線手感應式 二、感應器電源：(DC)3號鹼性電池4顆 三、電磁閥電源：220V 四、低電力警示功能：紅色燈閃爍 五、感應範圍：10公分 六、確認時間：5秒 七、沖水量：6公升 八、適用水壓：1.4~5kgf/cm ² 九、沖水方式： (1)於感應器視窗10公分內輕揮及自動沖水 (2)手壓按沖水鍵即自動沖水 十、電磁閥電源應從當樓層總開關箱拉設，並且設置漏電斷路器及將電線配置壓條固定，壓條應使用螺絲固定。電源設置規定應符合用戶用電設備裝置規則及電工法規之規定。 十一、裝設位置皆須符合建築物無障礙設施設計規範。	一、和成、凱薩或同等品。 二、設置位置為人文大樓6-8樓及綜合教學大樓B2-8樓無障礙廁所。
3	緊急求救鈴	一、銜接學校現有緊急求救系統。 二、緊急求救按鈕需防水。 三、產品規格及裝設皆須符合建築物無障礙設施設計規範。	設置位置為人文大樓6-8樓及綜合教學大樓B2-8樓無障礙廁所。
4	洗手台	一、無障礙專用洗臉盆 二、感應式單槍龍頭 三、面盆安全扶手 四、產品規格及裝設皆須符合建築物無障礙設施設計規範。	一、和成、凱薩或同等品。 二、綜合教學大樓B2無障礙廁所
5	L型安全扶手	一、L型安全扶手 二、安裝物件配合現場訂製 三、產品規格及裝設皆須符合建築物無障礙設施設計規範。 四、尺寸及裝設位置如下圖所示：	一、和成、凱薩或同等品。 二、綜合教學大樓B2-8樓

			
6	清潔	清潔及垃圾清運	
	備註：		

二、施工規範

- (一)安裝期間所產生之廢棄物，應當天立即清掃完妥，不可隨意堆置校園或建築物周邊。
- (二)施工進行時得標廠商須自行考量所有之安全措施，如警示牌、警示標語、防護繩或教室課桌椅搬遷等，以能確保施工安全，並於 1 日前告知校方。

三、電力施工規範

- (一)設備安裝前，得標廠商須詳細勘察現場及電源線路，施工期間凡足以阻礙本案施作，得標商須與校方負責洽商設法遷移或暫時移置，並負擔一切費用，若因而損毀時，得標商應負無償修復之責。
- (二)電力配線須使用太平洋、華新麗華等配線，線徑、配管安裝等皆須符合電工法室內配線標準。
- (三)使用配線不得中途接續。
- (四)施工進行中，本校得經常定期或重點必要勘查、檢驗，得標廠商應給予一切方便與合作，不得因而藉口要求加價或延期。

四、履約驗收保固

- (一)自校方通知後起 10 日曆天內完成安裝及測試。
- (二)施工人員需注意服裝、儀容、態度，不得吃檳榔及飲酒。違反前述所有規定，本校得視情節輕重每次處新臺幣 2 千至 1 萬元罰款，得連續處罰，或要求得標廠商立即停工，直至改善方得施作，履約期限仍不得延誤。
- (三)前項罰款自得標廠商接獲通知翌日起 3 日內繳納，超過期限未繳足罰款本校得自履約或契約價金中扣除。

- (四)配電作業需符合室內配電法，並依要求施工，本校承辦人員得隨時檢查配電人員資格，得標廠商配電人員應立即出示身分證明文件，並二日內提供證照資料供審查。違反本項者，本校基於用電安全得立即要求廠商停工、解除合約。
- (五)本案自驗收合格起保固 1 年。違反保固規定，本校得逕行找其他廠商修復，費用由得標廠商負擔或自保固金中扣除。
- (六)除天災、人為及人力不可抗拒因素造成系統損壞，由本校負責外，其餘設備系統或線路之故障，一律列入保固服務之範圍，不得額外支付費用。